


Csatlakozás padlástéren
elhelyezett 100l-es műanyag
nyitott táglúási tartályhoz

SIEMENS
Albatros2

Csatlakozás meglévő
fűtés rendszerhez
GF-01 terlvapon jelölt pontban

Siemens QAA55
beltéri kezelőegység

Siemens QAA74
beltéri kezelőegység

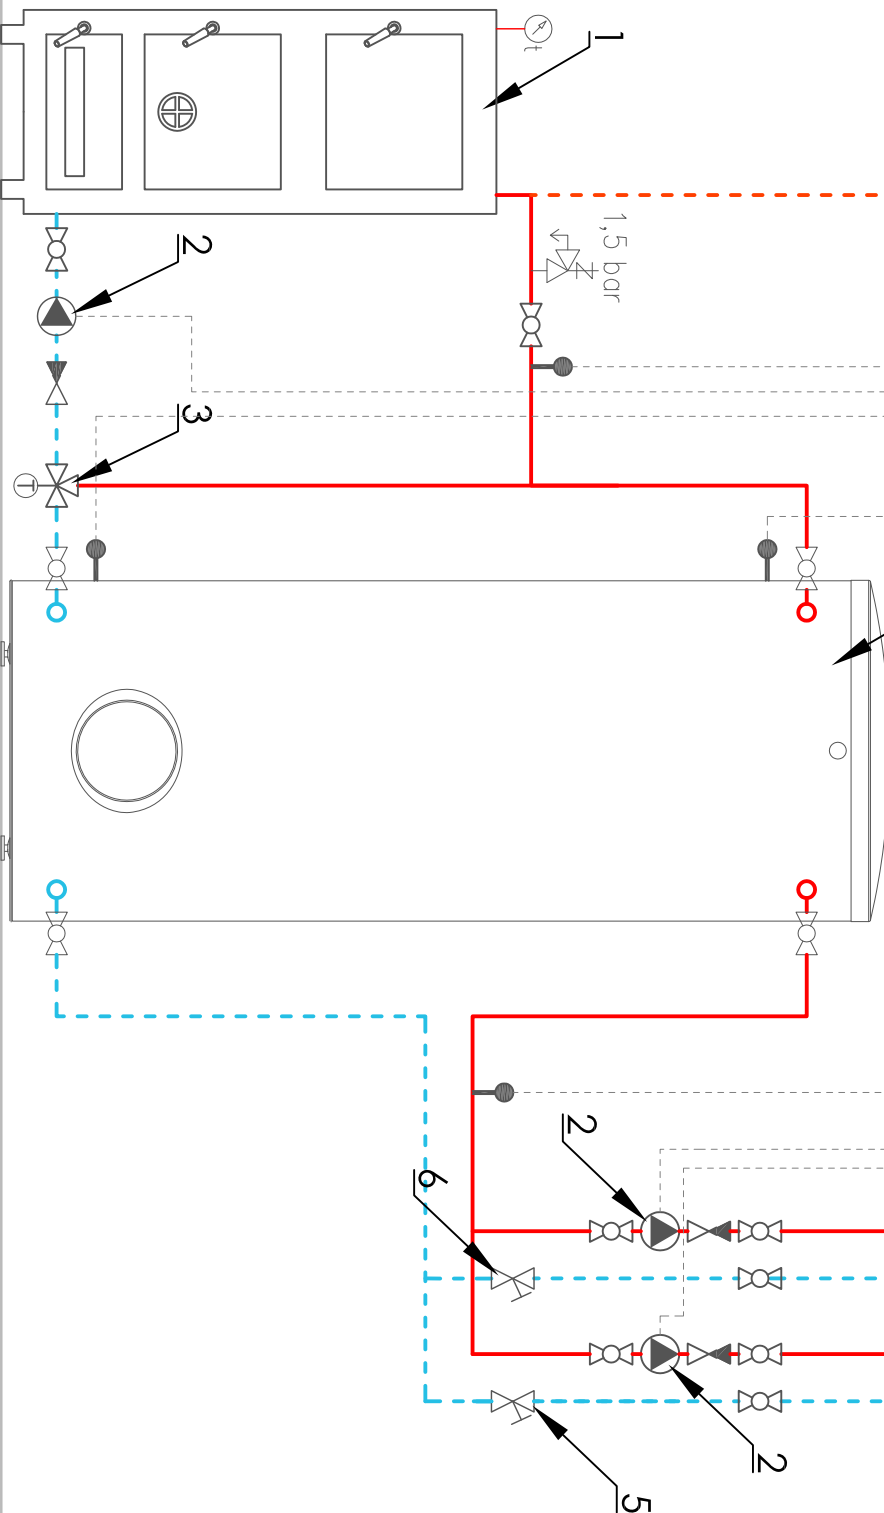

Jelmagyarázat:

- tervezett fűtési előremenő vezeték
- tervezett fűtési visszatérő vezeték
- meglévő fűtési előremenő vezeték
- meglévő fűtési visszatérő vezeték
- tervezett fűtési táglúási vezeték

Megjegyzés:

A tervezett fűtés vezeték anyaga Geberit Mapress kívül horganyzott szénacélsőből készül.
Az kazánházi fűtés vezetékeket 20 mm vastag Kalimann Kalifoam PE hőszigetelő csőhéjjal kell ellátni.

6	1	Szabályzó szelep	1", sz.á.:6	Herz Strömax
5	1	Szabályzó szelep	1", sz.á.:8	Herz Strömax
4	1	Fűtési pufferhárom	V=1000 l	Concept 0WT
3	1	Termosztatikus keverőszelep	1"B, 55°C	ESBE VTC511
2	3	Fűtési keeringtető szivattyú	6/4"	Grundfos Alpha2 25-50
1	1	Meglévő vegyestüzelésű kazán	Q _n =45 kW	FEKA 4
jel	db	megnevezés	méret	típus

EZ A RAJZ SZERZŐI JOGVÉDELLEM ALATT ÁLL!
HARMADIK FÉL CSAK A TERVEZŐ ELŐZETES HOZZÁJÁRULÁSAÁVAL HASZNÁLHATJA FEL!

Kiss Imre e.v.

7090 Tamási Tóvölgy u. 4
Tel: 06-30-540-5600
Bank: 11773443-00073398
Adó sz: 68324443-1-37 NY sz: 51582162
G, ME-G, MV-ÉG: 17-00686 TÉ: 17-05896

Tervező:

Kiss Imre

G-17-00686, T-17-05896

Szerkesztő:

Csikó Tamás

Dátum:

2017.11.24.

LÉTESÍTMÉNY: Orvosi rendelő és óvoda felújítása

7091 Páti
Kis u. 152. hrsz. 393

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

Fűtés - Kapcsolási vázlat

Kivitelezési rajz

MÉRETARÁNY: 1:20

PAPÍRMÉRET: 420 x 700